





# CASTILLA-LA MANCHA

## VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400


### Generación Eólica (MW)

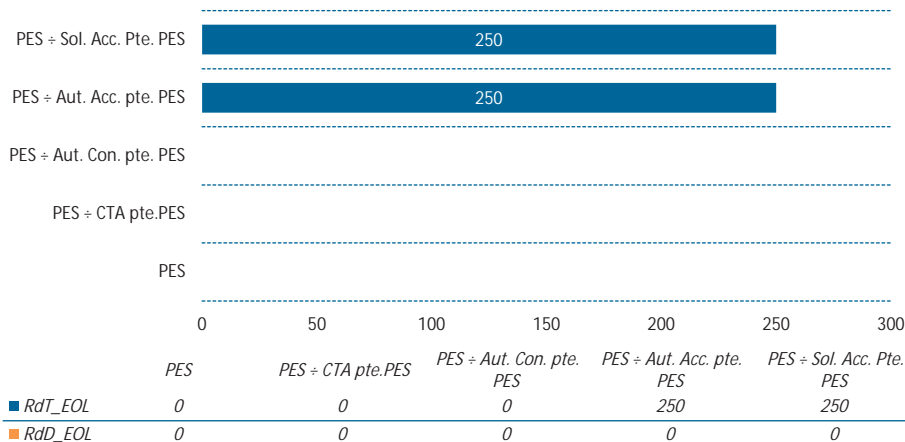


### Generación Termosolar (MW)

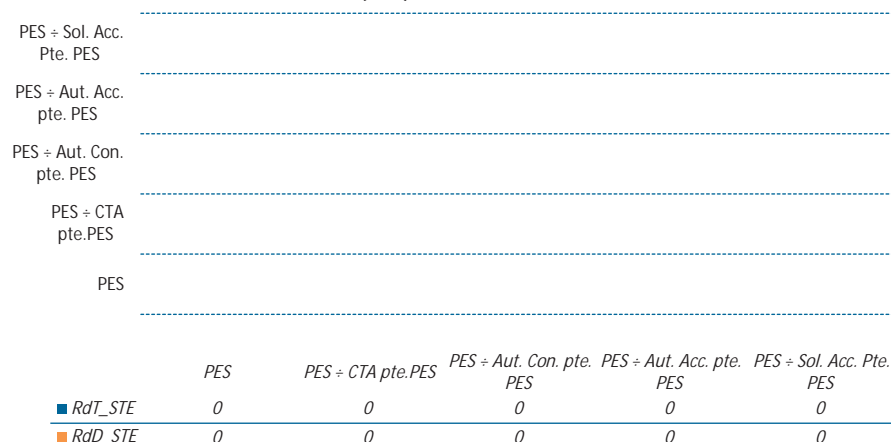

### Generación renovable de otras tecnologías (MW)

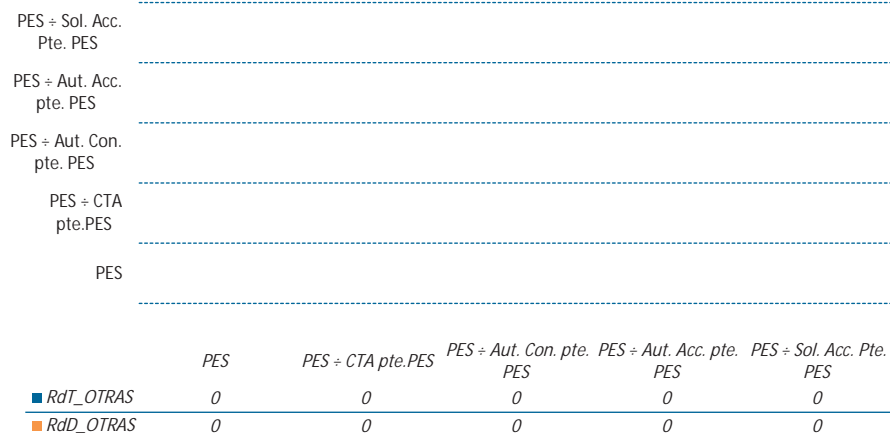

### Generación Fotovoltaica (MW)

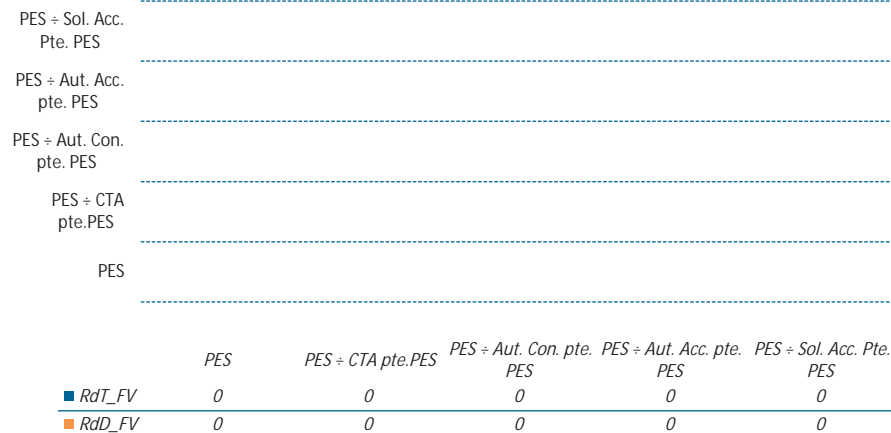

- **PES ÷ Sol. Acc. Pte. PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que ha solicitado acceso a RdT o que habiendo solicitado acceso a RdD el gestor de la red de distribución ha remitido solicitud de aceptabilidad a Red Eléctrica.
- **PES ÷ Aut. Acc. pte. PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que cuenta con autorización de acceso (RdT) o aceptabilidad de acceso emitida por Red Eléctrica para conexión a Red de Distribución (RdD)
- **PES ÷ Aut. Con. pte. PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que cuenta con autorización de conexión (sólo RdT)
- **PES ÷ CTA pte.PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que cuenta con CTA (sólo RdT)