




Solicitud de alta en el Sistema de Tiempo Real de instalaciones de generación con $P_{int} > 1\text{MW}$ o que formen parte de una agrupación cuya suma total de potencias instaladas sea mayor de 1 MW, según se establece en RD 413/2014

Detalles/requisitos

Pasos para solicitar el alta en el Sistema de Tiempo real del OS de instalaciones/agrupaciones de generación a través de un CCG:

- Envío del formulación X015 a través del buzón FTP correspondiente.
- Envío de identificadores ICCP de las telemidas de la unidad en formato csv a gestioncecre@ree.es
- En caso de aplicación, envío por parte del Dpto. Sistemas de Control de los identificadores ICCP de consigna y motivo para controlabilidad desde CECRE.
- Una vez finalizado el proceso de modelado y alta de telemidas, CECRE informa por correo electrónico al centro de control (poniendo en copia a puestaenservicio@ree.es)

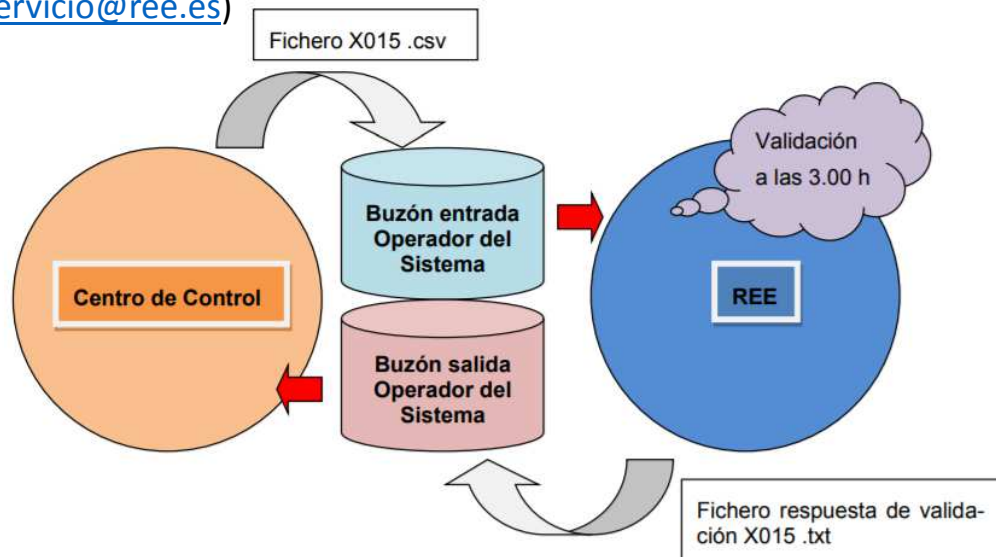

Formulario:

Formulario X015 + identificadores ICCP

Referencias:

Guía descriptiva:

<https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio>

Canal:

Buzón FTP con CC Generación

Contacto:



SEPE: gestionCECRE@ree.es

SEIC: GestionCeCreCanarias@ree.es

SEIB: GestionCeCreib@ree.es